



LÜFTUNGSGITTER AUS ALUMINIUM AG300_W

Auswahldiagramm Zuluft

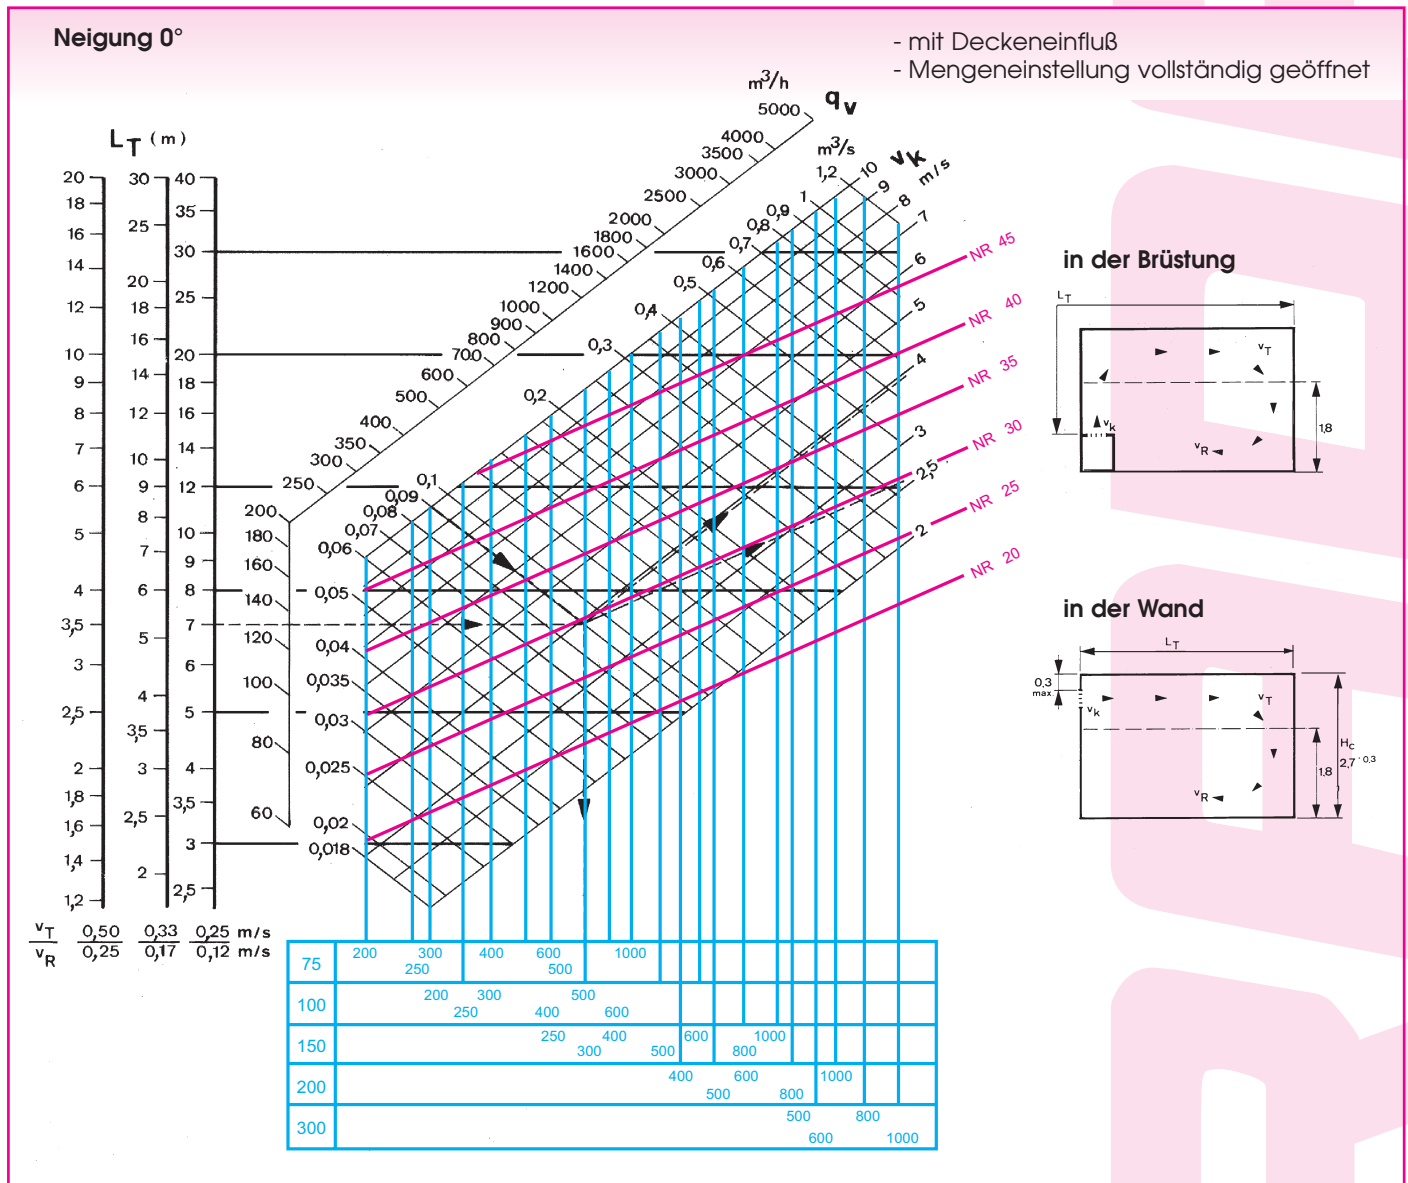

Volumenstrommessung - Zuluft

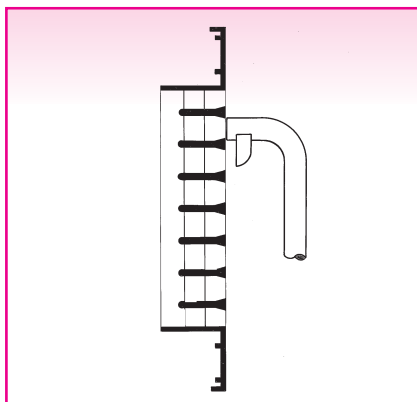

**Geschwindigkeitsmessung mit
Sonde 2220 A oder 6070**

H mm	A _k -Werte(m²)							
	L (mm)							
	200	250	300	400	500	600	800	1000
75	0,006	0,008	0,009	0,013	0,016	0,019	0,027	0,031
100	0,009	0,011	0,013	0,019	0,023	0,027	0,038	0,047
150	-	0,019	0,023	0,031	0,038	0,047	0,063	0,078
200	-	-	-	0,042	0,053	0,063	0,084	0,108
300	-	-	-	-	0,084	0,099	0,133	0,167


Korrekturfaktoren:

- Korrektur der Wurfweite L_T ohne Deckeneinfluß

Abstand zwischen Decke und Ausblasgitter	Korrektur
$\geq 0,9$ m	$L_T \times 0,75$


- Korrektur entsprechend der Neigung der senkrechten Lamellen des Gleichrichters (Siehe S. 1 231)

Auswahldiagramm Abluft

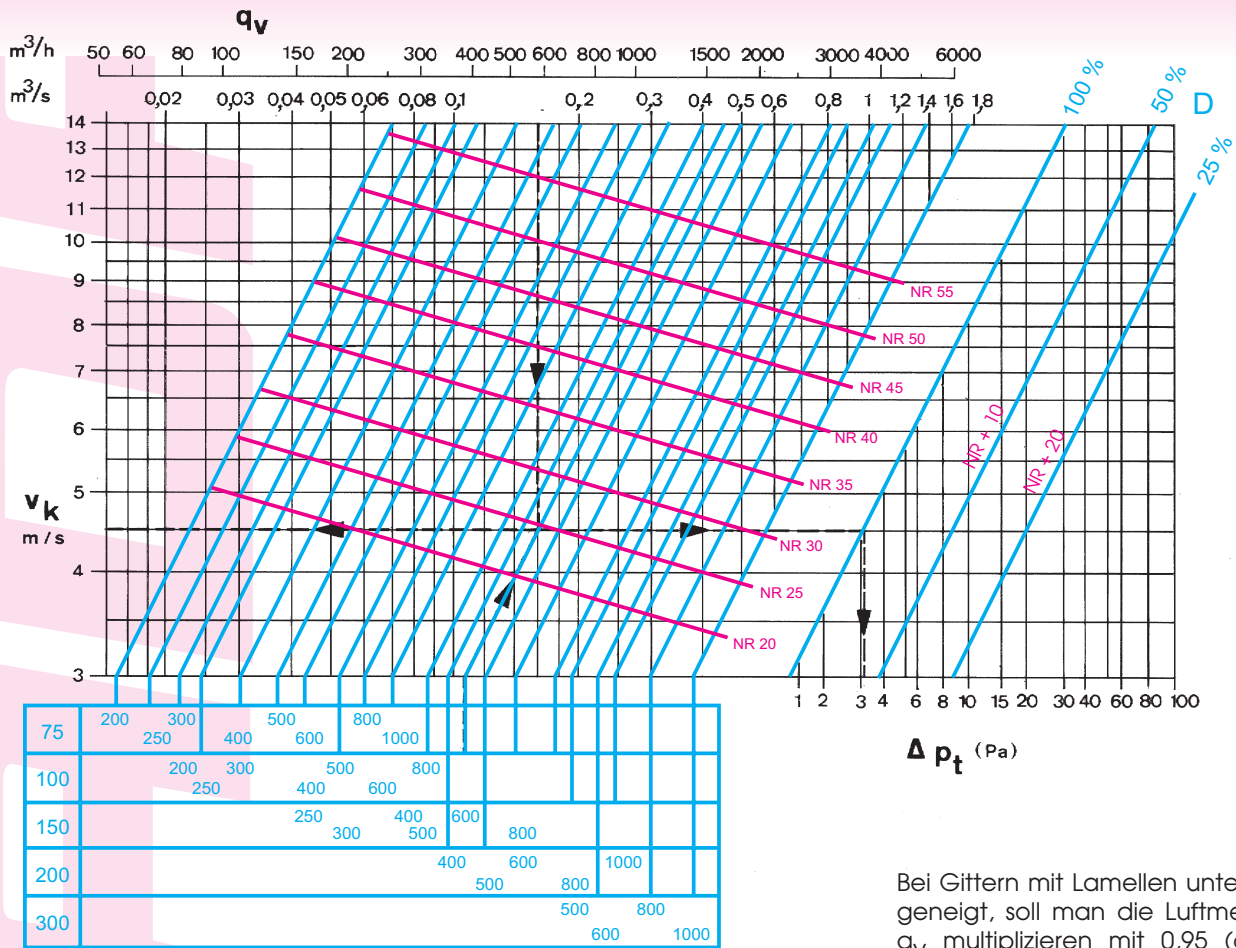

Bei Gittern mit Lamellen unter 15° geneigt, soll man die Luftmenge q_v multiplizieren mit 0,95 ($q_v \times 0,95$) bei den gleichen Druckverlusten und NR-Werten.

Volumenstrommessung - Abluft

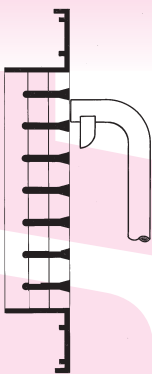


Geschwindigkeitsmessung mit Sonde 2220 A oder 6070


A _k -Werte (m²)								
H (mm)	L (mm)							
	200	250	300	400	500	600	800	1000
75	0,005	0,006	0,007	0,010	0,012	0,014	0,020	0,023
100	0,007	0,008	0,008	0,014	0,017	0,020	0,028	0,035
150	—	0,014	0,017	0,023	0,028	0,035	0,047	0,058
200	—	—	—	0,031	0,039	0,047	0,063	0,080
300	—	—	—	—	0,063	0,074	0,099	0,125

Druckverlust - Zuluft



mit Mengeneinstellung Typ ... 7

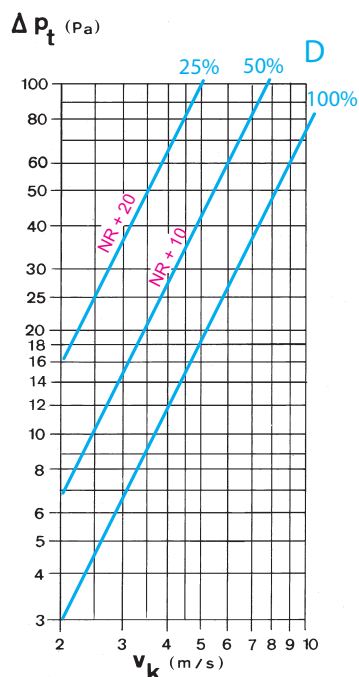

mit Lochblech Typ ... 3

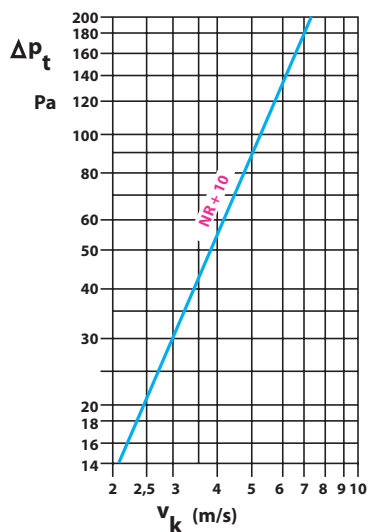

Beispiel

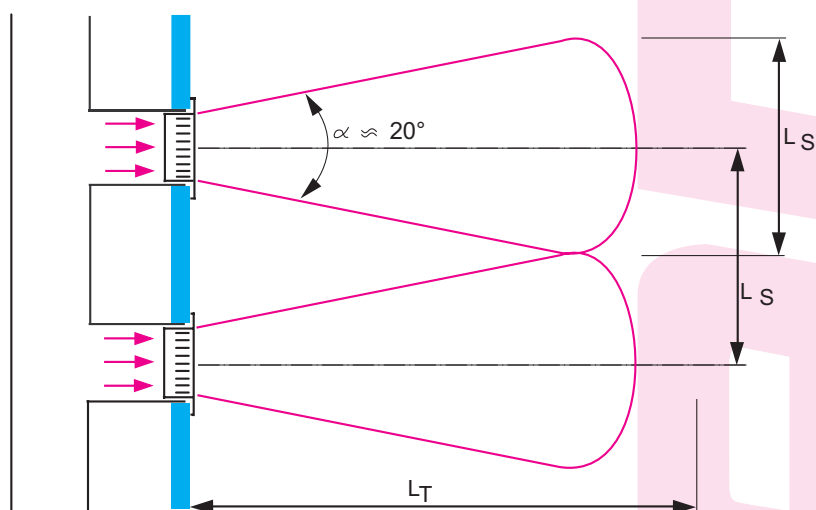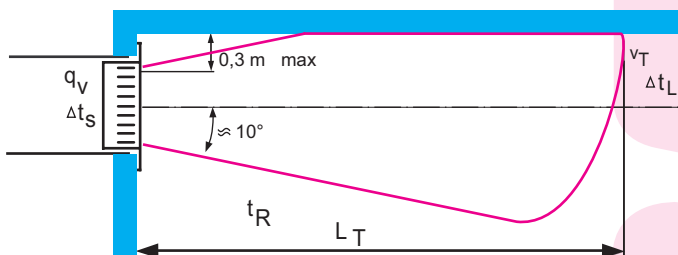

ZULUFT

Daten:

Luftmenge $q_v = 0,09 \text{ m}^3/\text{s}$
Wurfweite $L_T = 7 \text{ m}$ bei
 $v_T = 0,25 \text{ m/s}$

Lösung:

Gitter 500 x 100 oder 300 x 150 mm
Ausblasgeschwindigkeit $v_k = 3,9 \text{ m/s}$.
Geräuschpegel NR 29
gesamter Druckverlust mit Lochblech
 $\Delta p_t = 59 \text{ Pa}$.
Korrektur für Geräuschpegel NR 29 +
10 = NR 39

ABLUF

Daten:


Luftmenge $q_v = 0,16 \text{ m}^3/\text{s}$

Lösung:


Gitter 1000 x 100 mm.
Luftgeschwindigkeit $v_k = 3,9 \text{ m/s}$.
Geräuschpegel NR 25
gesamter Druckverlust mit
Mengeneinstellung 100% geöffnet:
 $\Delta p_t = 3,2 \text{ Pa}$

Induktion und Temperaturverhältnis mit Deckeneinfluß (auch gültig für Bandausführung)


Induktion

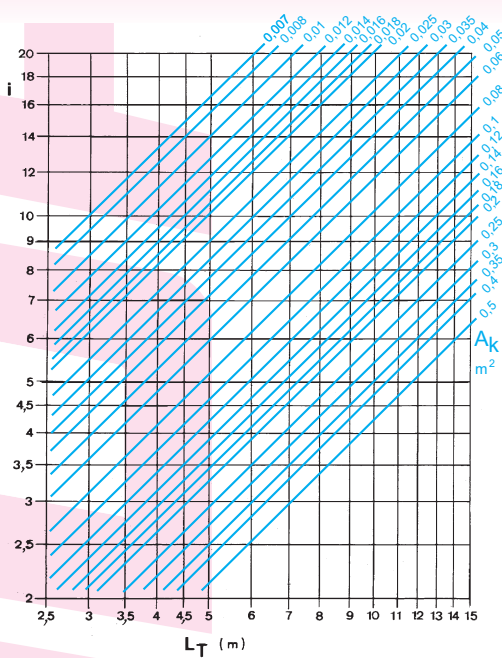


Temperaturverhältnis

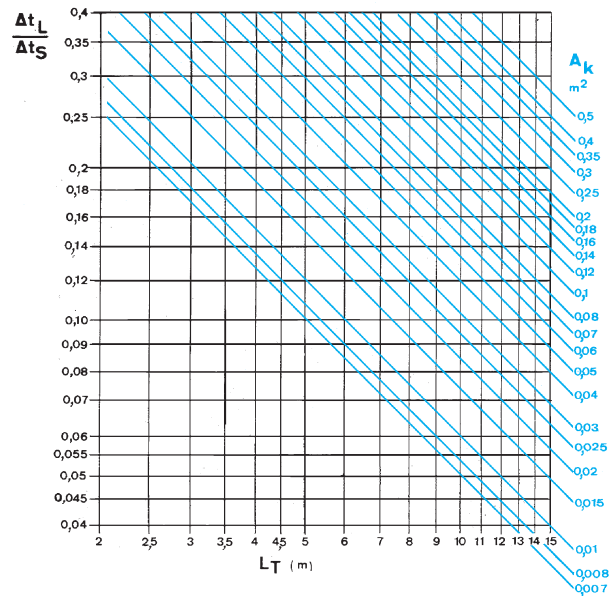


Neigung 40°

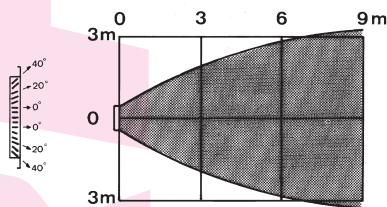

Neigung 20°

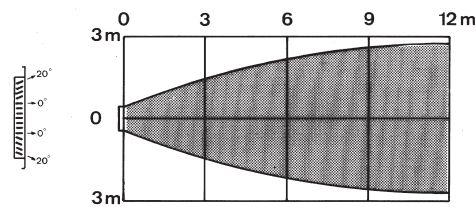

Neigung 0°

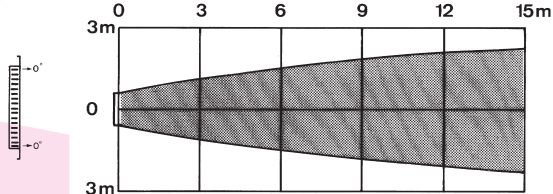


Korrekturfaktoren

Korrektur entsprechend der Neigung der senkrechten Lamellen des Gleichrichters.

Typ	Neigung	A_k	v_k	L_T	NR	i	$\frac{\Delta t_L}{\Delta t_S}$
300	20°	x 0,87	x 1,15	x 0,85	+ 3	x 1,4	x 0,7
	40°	x 0,80	x 1,25	x 0,75	+ 5	x 2	x 0,5

Bestimmung des Luftstromabfalles

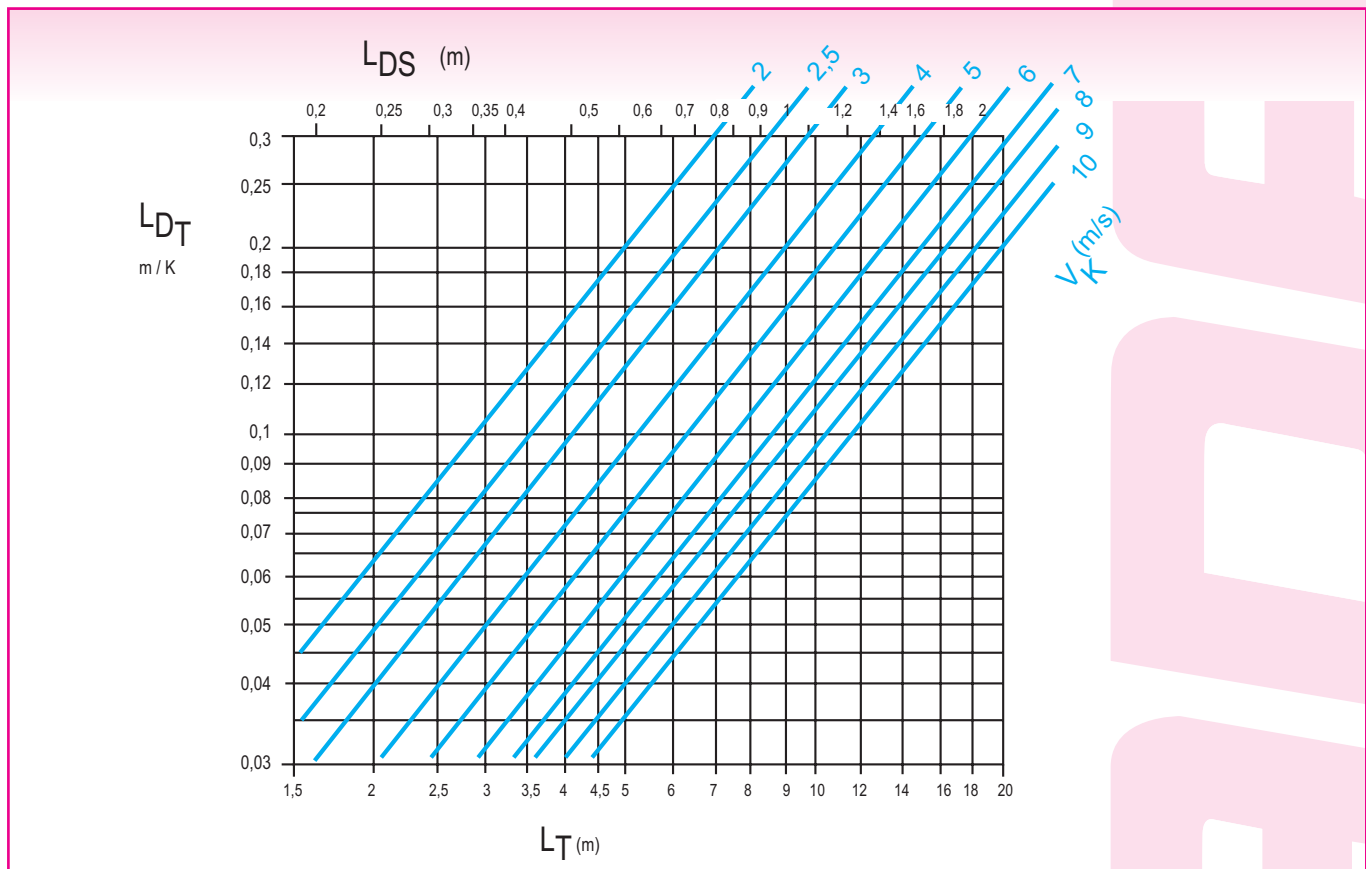

Bestimmung des totalen Luftstromabfalles

Der totale Luftstromabfall ist der Abstand L_D = Mittellinie des Durchlasses bis zum niedrigstem Punkt des Luftstrahles. Das ergibt die ausgewählte Oberflächengeschwindigkeit V_T .

Der totale Luftstromabfall setzt sich wie folgt zusammen:
 $L_D = L_{DS} + L_{DT}$

- 1) Isothermer Luftstromabfall L_{DS} , ist der Abstand zwischen der Mittellinie des Durchlasses und dem niedrigsten Punkt des Luftstromabfalles. Dieser Luftstromabfall ist sowohl bei isothermen als auch bei nicht isothermen Bedingungen vorhanden.
- 2) nicht isothermer Luftstromabfall L_{DT} : ist der Abstand zwischen der Mittellinie des Durchlasses und der Achse des Luftstromes gleich Messpunkt.

